



اسپیکو
پدیده‌ای نودرتکنولوژی سیالات

نشر ۱۰۷

دفترچه نصب و راه اندازی دوزینگ پمپ

A-POOL SYSTEM PH - RX




لطفاً قبل از استفاده پمپ به نکات ذیل توجه فرمایید :

- * مدل پمپ طبق نمونه انتخابی شما در جدول باشد.
- * پمپ در هنگام حمل و نقل صدمه ندیده باشد.
- * کلیه وسایل کمکی و جانبی تحویل شده باشد.

در صورت هرگونه اشکال با نماینده فروش و یا عرضه‌کننده کالا تماس حاصل نمایید.

A-POOL PH/RX CONNECT A-POOL PH/RX

دفترچه نصب و راه اندازی دوزینگ پمپهای مدل

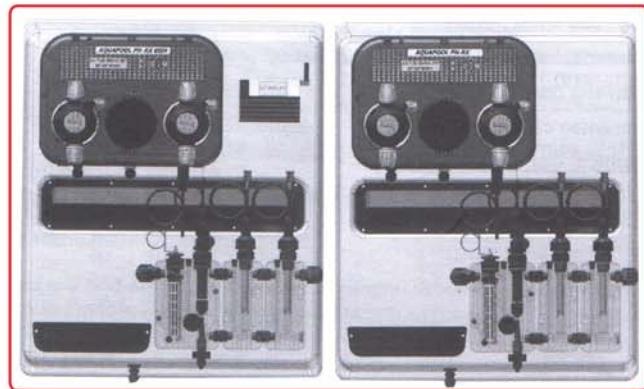

۱. کلیات
- ۱.۱ هشدارها
- ۲.۱ استاندارد طراحی محصول
۲. ویژگی های فنی
- ۲.۲ دستور العمل نصب پتل
- ۲.۳ اتصال الکتریکی
۳. کیت استاندارد
۴. اتصالات هیدرولیکی
۴. تنظیم برنامه پمپ USER
۵. منوی
۵. منوی نصب
۶. نحوه اتصال مودم GSM به سیستم
۷. باز کردن الکترودها در طول فصل سرما
۸. فرآیند راه اندازی و سرویس پمپ
۹. نحوه ارسال محصول و قطعات آن به کارخانه جهت گارانتی
۱۰. جدول انتخاب مناسب نوع ماده شیمیایی مورد استفاده به همراه سیال

۱. کلیات

۱.۱ هشدارها

- هدف از چاپ دفترچه راهنمای پمپ دوزینگ A-pool ارائه اطلاعات و دستورالعملهای ضروری جهت نصب صحیح و در نتیجه کارکرد صحیح دستگاه می باشد .
- از این رو قبل از استفاده از دستگاه مطالب و دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید .
- از دفترچه به خوبی نگهداری کنید تا در موقع ضروری از آن استفاده کنید .
- در زمان تحویل محصول ، پتل و کلیه قطعات دستگاه را چک کرده و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید .
- در غیر این صورت با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید .
- قبل از نصب دستگاه از یکسان بودن اطلاعات مندرج بر روی پلاک شناسایی محصول و شبکه برق اطمینان حاصل کنید .
- قبل از کار کردن با دستگاه از دستگاه های محافظ استفاده نمایید .
- هیچگاه دستگاه را در محیط باز به حال خود رها نکنید .
- از پاشیدن آب بر روی دستگاه خودداری کنید .
- راه اندازی دستگاه باید توسط فردی متخصص صورت پذیرد .
- در صورت عدم کارکرد پتل ، دستگاه را خاموش کرده و با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید .
- جهت کارکرد نرمال دستگاه باید از قطعات یکی اصل استفاده نمایید .
- منع تغذیه دستگاه باید مطابق با قوانین و استانداردهای ایمنی کشور مربوطه باشد .
- دمای محیط کارکرد دستگاه باید بیش از ۴۵ درجه سانتی گراد باشد .

۲.۱ استاندارد طراحی محصول

طراحی محصول مطابق با استانداردهای اروپایی 2004/108 /CE, 2006/95/CE , 2011/65/UE است

جهت افزایش ضریب اطمینان کاری و عمر مفید دستگاه و همچنین تضمین کارکرد نرمال محصول مطالب دفترچه راهنمای از خوبی مطالعه کنید.

در صورت تعمیر دستگاه توسط افراد غیر فنی ، کارخانه سازنده هیچگونه مستولیتی را تقبل نخواهد کرد .

۲.۲ ویژگی های فنی

۲.۲ دستورالعمل نصب پتل

نحوه نصب کردن پتل


+/- 15°C به صورت عمودی

- در محیط خشک و به دور از وسایل گرمایزا و تابش شدید خورشید با حداکثر دمای 45 و حداقل 0 درجه سانتیگراد .
- محیط کارکرد محصول باید از سیستم تهویه مناسب برخوردار بوده و جهت نگهداری و سرویس دوره ای دستگاه از یک فرد ناظر استفاده کنید .
- دستگاه را حداکثر در ارتفاع 1.5 متری از مخزن مواد شیمیایی قرار دهید . در صورت نصب دستگاه پایین تر از مخزن از یک شیر تزریق و یا شیر یکطرفه استفاده نمایید .
- در صورت وجود سیالات گازدار و تا قبل از بستن در مخزن ، پمپ را بالای مخزن نصب نکنید .

۲.۲ ویژگی های الکتریکی

منبع تغذیه: 230 VAC 50/60 HZ



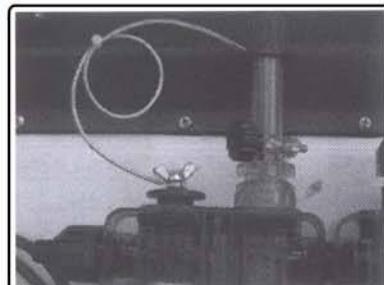

۳.۲ اتصال الکتریکی

توجه!!!

از سالم بودن و اتصال صحیح سیم ارت دستگاه اطمینان حاصل کنید.

دستگاه را به سیستم محافظتی با حساسیت بالا متصل کنید.

ولتاژ و فرکانس شبکه برق را با مقادیر مندرج در پلاک مخصوص بررسی کنید.

از نصب مستقیم پمپ بر روی پارالل های دارای بار القایی خودداری کرده و در صورت لزوم

از رله عایق استفاده نمایید.

پمپ مجهز به دو وسیله محافظتی می باشد : یک مقاومت نیمه هادی و یک فیوز

از اتصال سیم ارت نگه دارنده سنسور به کابل ارت پتل خودداری کنید . از یک سیم ارت بیرونی استفاده نمایید.



۴.۲ کیت استاندارد

۱ دستگاه دوزینگ مدل A POOL SYSTEM

۲ محلول بافر

۳ شیلنگ تزریق

۴ شیلنگ خروجی

۵ شیلنگ مکش

۶ سنسور اندازه گیری مقدار RX و pH

۹ ادواء نصب شیلنگ تزریق

۱۰ صافی

۱۱ ادواء نصب MG ½"


۱۲ فیلتر ۵ (صافی)

۵.۲ اتصالات هیدرولیکی

طول شیلنگ مکش باید حداقل ۱/۵ متر باشد و به صورت عمودی نصب شود تا از ورود هوا به داخل شیلنگ جلوگیری شود .

لوله خروجی را محکم ببندید تا از تکان خوردن شیلنگ در حین کارکرد دستگاه جلوگیری شده و به سایر تجهیزات اطراف شیلنگ آسیبی وارد نشود .

از شیلنگهای متناسب با ماده شیمیابی تزریق شونده استفاده نمایید .

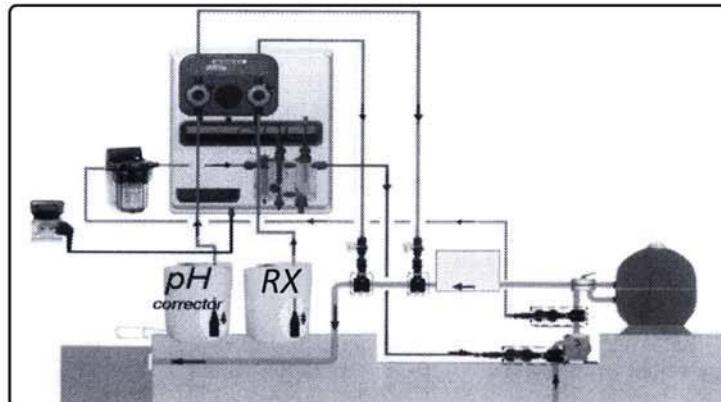


۳. تنظیم برنامه پمپ

با استفاده از دو منوی User و Installation می توانید برنامه کارکرد دستگاه را تنظیم کنید .

با استفاده از دکمه F میتوانید منوها را تغییر دهید .

با دکمه UP و Down مقادیر را افزایش و کاهش داده و با فشار دکمه Enter مقدار تنظیم شده را ذخیره کنید .

دکمه Enter را فشار داده و نگه دارید تا به منوی Installation وارد شوید .

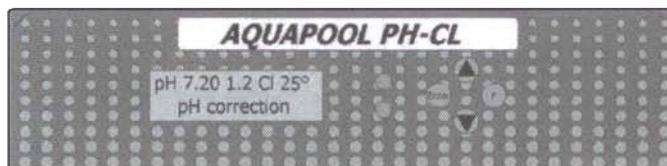


۱.۳ منوی USER

جهت تنظیمات روزانه سیستم Pool از منوی USER استفاده نمایید . با استفاده از این منو می توان :

- مقدار PH set point را تنظیم کنید .
- مقدار RX set point را تنظیم کنید .

- مقدار اندازه گیری سنسورهای PH و RX را بر اساس آخرین کالیبراسیون میتوانید مشاهده کنید . (فقط در مدل CONNECT)
- پمپ ها را فعال کنید . (با فشار دکمه های UP و Down میتوان پمپ ها را با 100% نیرو به کار بیاندازید).

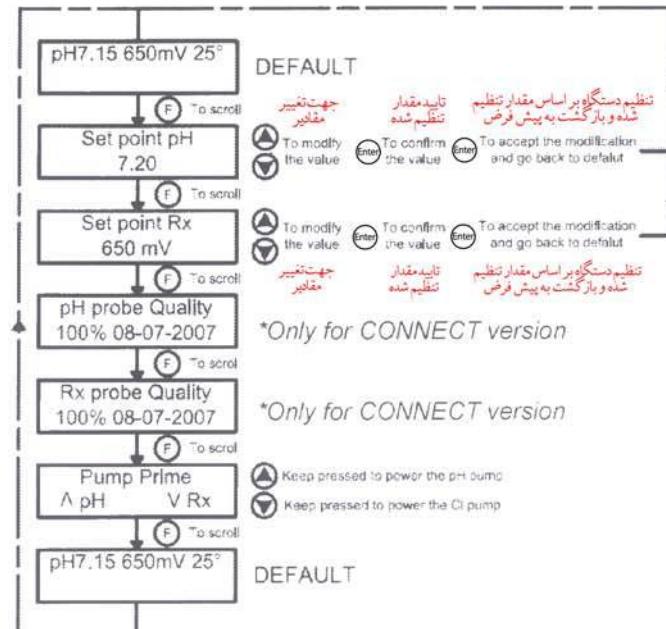


۲.۳ منوی INSTALLATION

با استفاده از منوی INSTALLATION میتوانید تمامی پارامترهای سیستم A POOL را تنظیم کنید .

جهت دسترسی به منو باید دکمه Enter را به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار داده و سپس رمز عبور را وارد کنید .


رمز عبور پیش فرض دستگاه برابر با **▲▼▲▼** Enter میباشد .

منوی Installation به ۱۲ منوی زیر مجموعه تقسیم میشود .

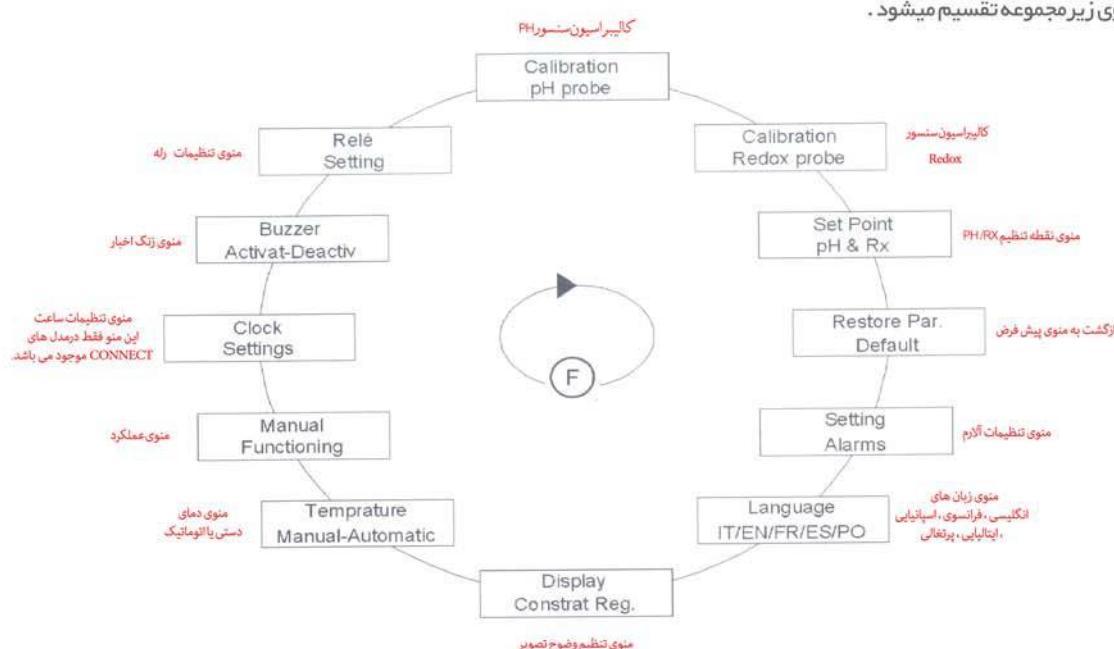


با فشار دکمه Enter وارد منوی زیر مجموعه شده و با استفاده از دکمه F میتوانید منوها را تغییر دهید .

جهت خروج از منوی Installation و ذخیره تمامی تغییرات انجام شده دکمه Enter را به مدت بیش از ۳ ثانیه فشار داده و نگهدارید .

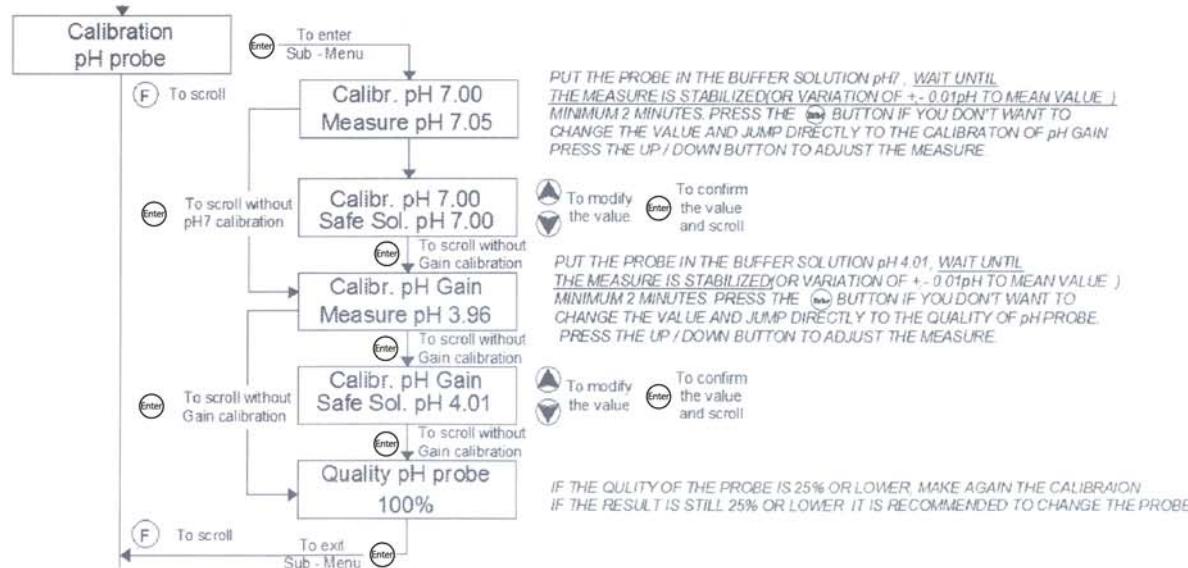


سنوسور را درون محلول بافر PH ۷ قرار دهید و منتظر بمانید تا مقدار اندازه گیری شده ثابت شود ($\pm 0/01$) (حداقل ۲ دقیقه). در صورت عدم تغییر مقدار اندازه گرفته شده دکمه ENTER را فشار داده تا مستقیماً وارد مرحله کالیبراسیون مقدار PH GAIN شوید استفاده از دکمه های UP و Down میتواند مقدار اندازه گیری شده را تنظیم کند.

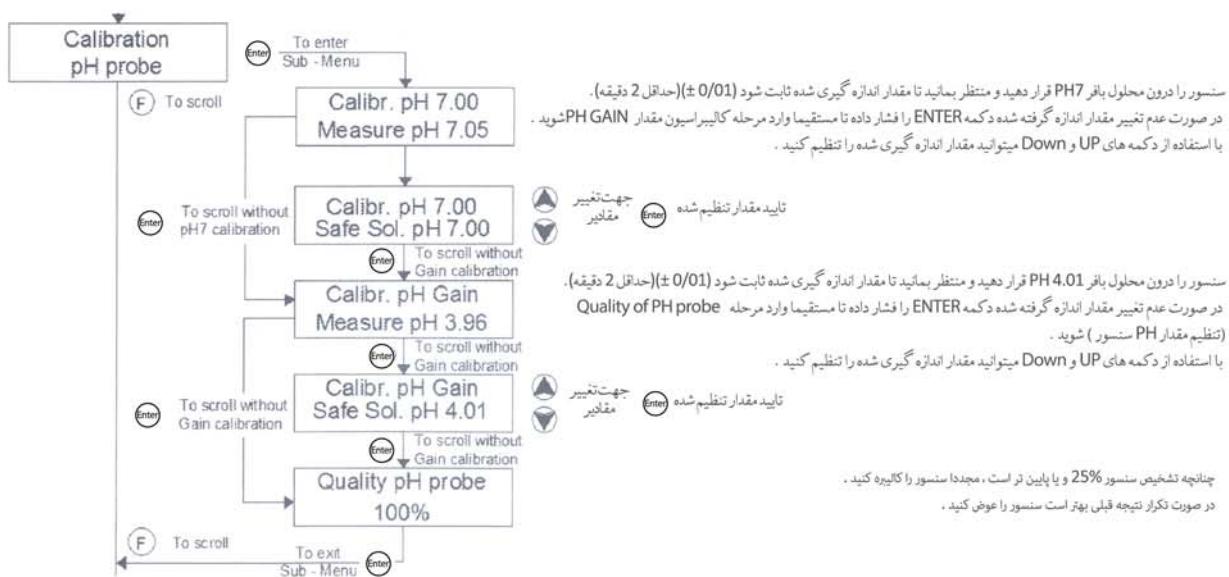


پنجه تشخیص سنسور 25% و یا پایین تر است ، مجددا سنسور را کالیبره کنید . در صورت تذکار نتیجه قلی بهتر است سنسور را عوض کنید .

۳.۲. کالیبر اسیون سنسور RX

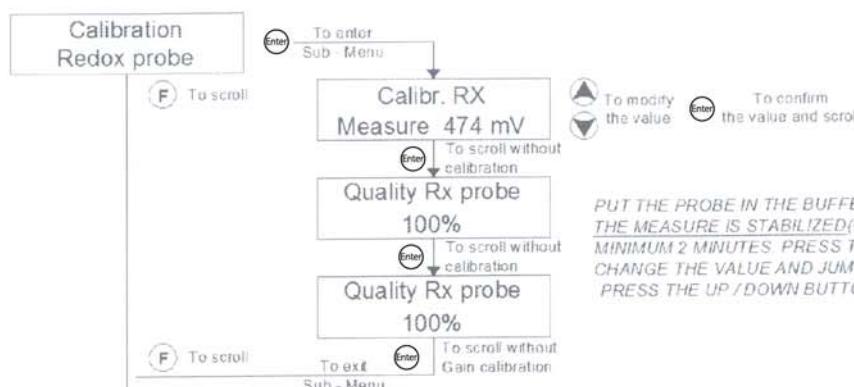




PUT THE PROBE IN THE BUFFER SOLUTION 475 mV. WAIT UNTIL
THE MEASURE IS STABILIZED(OR VARIATION OF +/-1mV TO MEAN VALUE)
MINIMUM 2 MINUTES. PRESS THE **button** IF YOU DON'T WANT TO
CHANGE THE VALUE AND JUMP DIRECTLY TO THE QUALITY OF Rx PROBE.
PRESS THE UP / DOWN BUTTON TO ADJUST THE MEASURE.

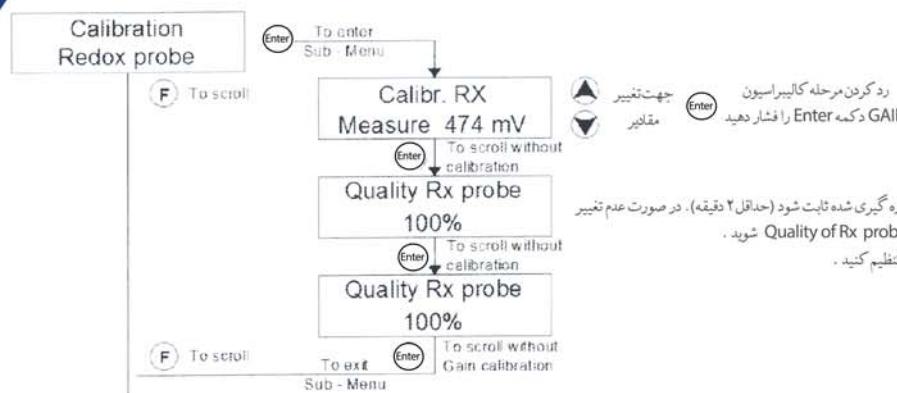

رسور دستگاهی مخصوص برای این فرآیند میباشد که مقدار خوبی سیستم Rx بجزیء این دستگاه محسوس شود. در صورت عدم تغییر مقادیر از آنها، کارکرد کفته شده است. Enter را شاهد داشتم میتوانم این مقوله Quality of Rx شوید.

۳.۲.۳ منوی نقطه تنظیم PH, RX


با استفاده از این منو میتوان مقدار Set point و دامنه تابع (L1) دوزینگ پمپ های سیستم استخراج را تنظیم کنید.

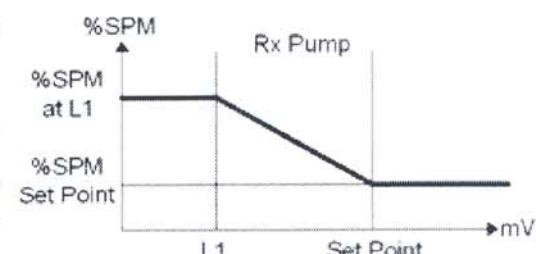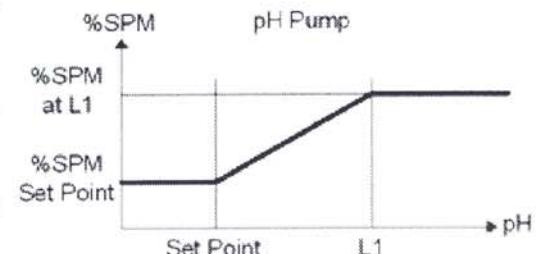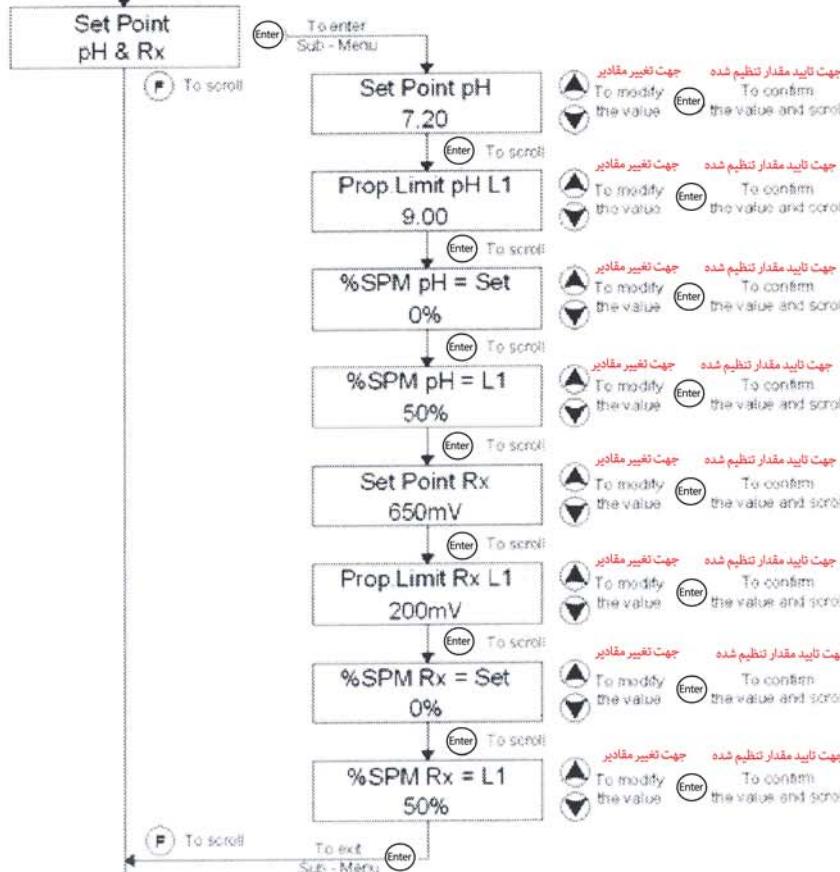

مقدار درصد SPM (بالس بر دقیقه) در ۱۱ باید همواره بیشتر از مقدار درصد Set point در باشد.

Restore Par default

با استفاده از این منو میتوانید مقادیر بیش فرض را بازگردانی کنید.

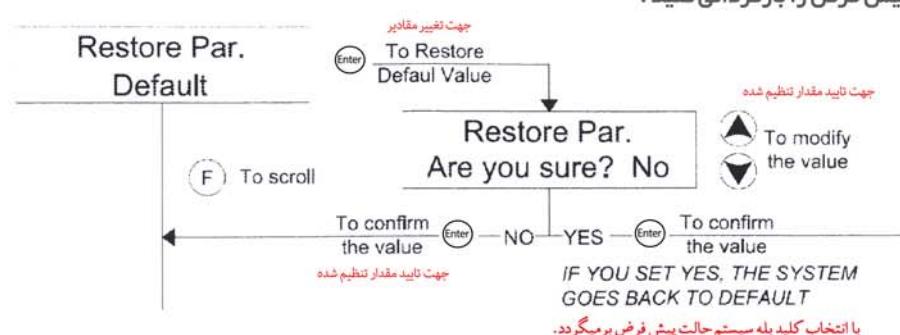

با استفاده از این منو میتوان برخی از حفاظتها را برای دستگاه تنظیم کنید.

• زمان ثبیت (1 ثانیه تا 60 دقیقه) : وقتی که دستگاه روشن است، زمان ثبیت قبل از شروع کارکرد دوزینگ پمپ می باشد چون سنسور به خواندن زمان ثبیت احتیاج دارد.

• تنظیم حالت هشدار برای پمپ (5الی 60 دقیقه/ خاموش) : با فعال شدن پمپ و تزریق PH و عدم تغییر در مقدار PH آب، پس از پایان مدت زمان تنظیم شده حالت هشدار سیستم فعال شده و پمپ غیر فعال می شود.


• با نزدیک شدن مقدار PH به مقدار Set Point (یعنی هنگامی که اختلاف بین مقدار PH و setpoint در زمانی که پمپ با حداکثر سرعت دوز نمیکند کمتر از 0.2 PH باشد) ، حالت آلارم به صورت اتومات غیر فعال میشود.

• تنظیم حالت هشدار آلارم RX (5الی 60 دقیقه/ خاموش) : با فعال شدن پمپ و تزریق RX و عدم تغییر در مقدار RX آب، پس از پایان مدت زمان تنظیم شده ، حالت هشدار سیستم فعال شده و پمپ غیر فعال می شود.

• با نزدیک شدن مقدار RX به مقدار Set Point (یعنی هنگامی که اختلاف بین مقدار RX و setpoint در زمانی که پمپ با حداکثر سرعت دوز نمیکند کمتر از 20mV باشد) ، حالت آلارم به صورت اتومات غیر فعال میشود.


• تنظیم حالت آلارم برای روشن بودن بیش از حد پمپ (5الی 60 دقیقه/ خاموش) : چنانچه هر دو پمپ PH و CLRX بیش از مدت زمان تنظیم شده فعال باشند ، سیستم آلارم فعال شده و پمپ ها را خاموش میکند.

• تنظیم حالت آلارم برای افزایش مقدار آبدی (دبی) : پنل دستگاه قابلیت اتصال به سنسور دبی سنج را دارا می باشد بنابراین میتوان از طریق آن در صورت افزایش مقدار دبی داخل محفظه حاوی سنسور ، سیستم آلارم را فعال و تزریق پمپ را متوقف کرد .

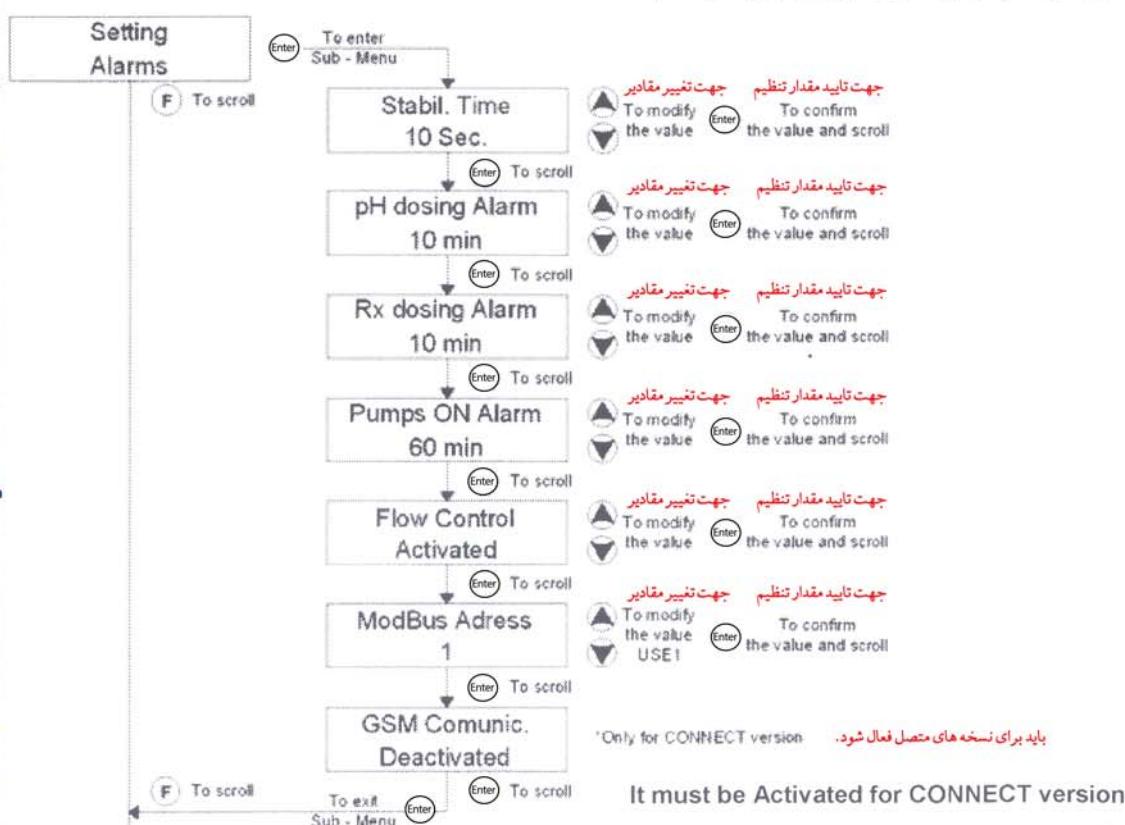


۶.۲.۳ منوی Language (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی)

با استفاده از منو میتوان زبان دستگاه را انتخاب نمایید.

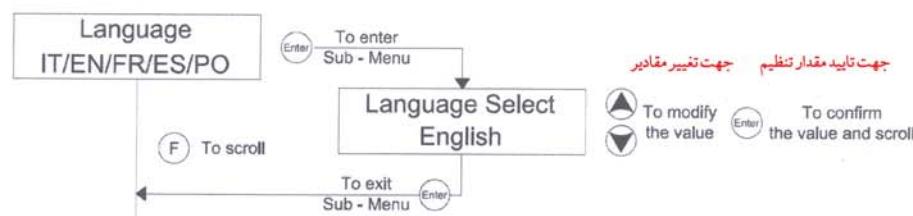

۷.۲.۳ منوی Display contrast regulation

با استفاده از این منو میتوان تنظیمات مربوط به نمایشگر دستگاه را انجام دهید.

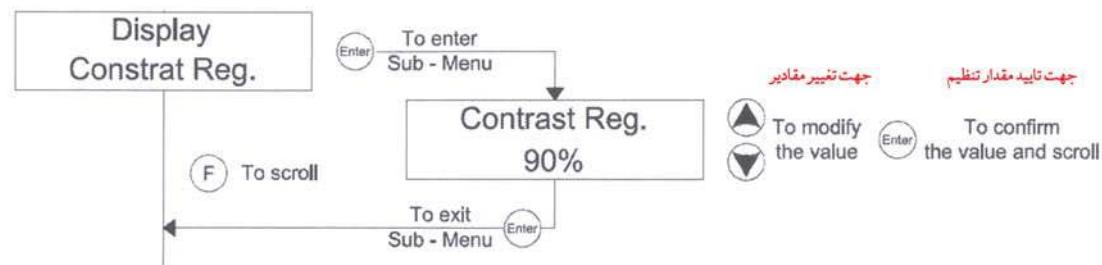


۸.۲.۳ منوی درجه حرارت دستی و اتوماتیک Temperature Manual – Automatic

با استفاده از این منو میتوان طریقه تنظیم دمای کارکرد دستگاه را در دو حالت دستی و یا اتوماتیک تنظیم کرد . توجه داشته باشید که دمای کارکرد همان دمای آب عبوری از محفظه حاوی سنسور می باشد .

در حالت اتوماتیک : در این حالت باید به سیستم PT100 سنسور دمای A Pool متصل کنید .


در غیر این صورت بر روی نمایشگر به جای مقدار دما پیغام N.C ظاهر می شود .

در حالت دستی : در این حالت می توان طبق شکل زیر مقدار دمای آب عبوری از محفظه حاوی سنسور را به صورت دستی تنظیم کنید .

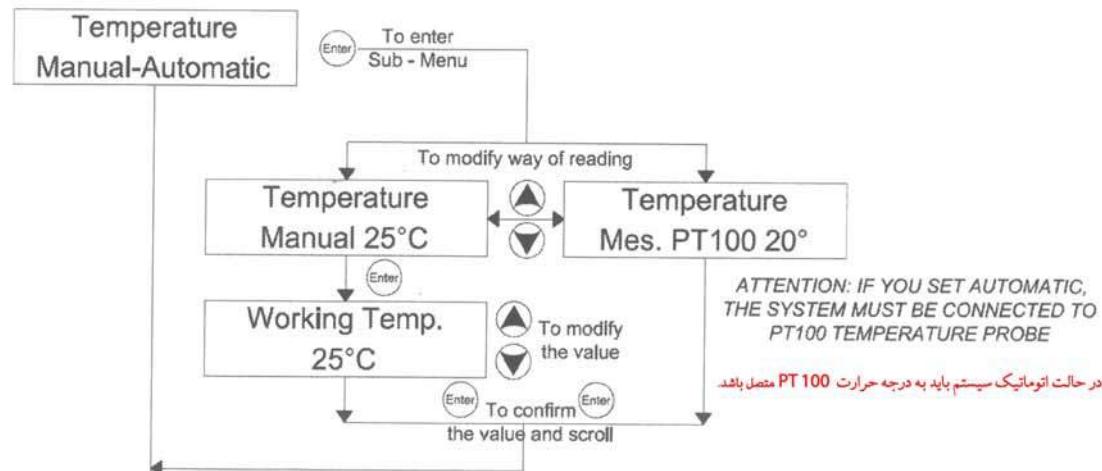


۹.۲.۳ منوی عملکرد دستگاه به صورت دستی Manual Functioning

با استفاده از این منو می توان برای مدت زمانی معین ، سیستم را به گونه ای تنظیم کرد که بدون نیاز به هیچ گونه سیگنال خارجی مواد تزریق کند .

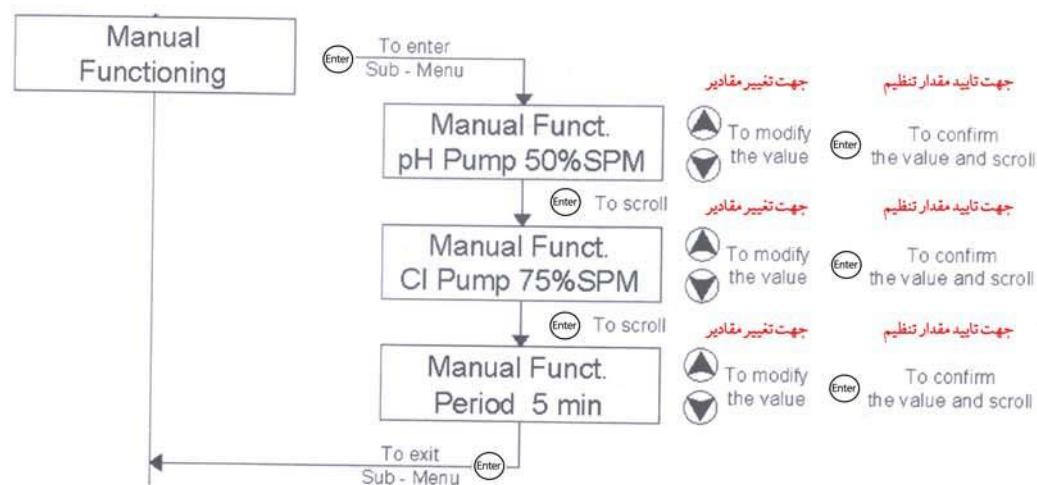

۱۰.۲.۳ منوی Clock Settings (این منو فقط در مدل های CONNECT موجود می باشد)

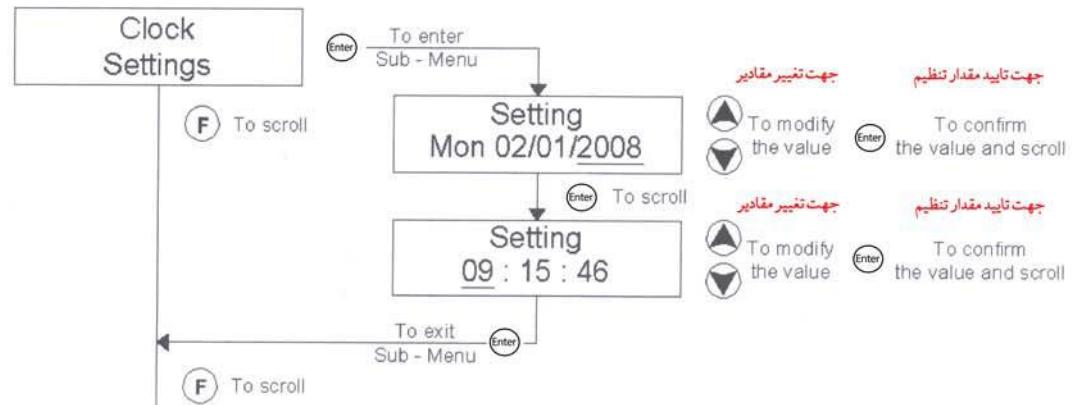

Buzzer Setting ۱۱.۲.۳

در این متو می توان صدای بوق سیستم را فعال و یا غیرفعال کنید. با فعال کردن بوق، همزمان با پروز حالت آگارم بوق دستگاه تبیز به صدا درمی آید.




Rele Settings منوی ۱۲.۲.۳

سیستم A-POOL دارای یک خروجی رله اضافی با ولتاژ آزاد میباشد که در موارد زیر کاربرد دارد:

- ۱۰- تکرار آکارم (که میتوان آن را به گونه ای تنظیم کرد که همزممان با فعال شدن حالت آکارم به صورت بسته یا باز باشد).


اتصال یک پمپ تولید کلر از نمک که اضافه میشود به دستگاه کلر زن (با حداکثر آمپر و ولتاژ 230V 50Hz 5A). در این حالت کنترل و تنظیم رله بر اساس یک Setpoint جداگانه صورت می‌گیرد.

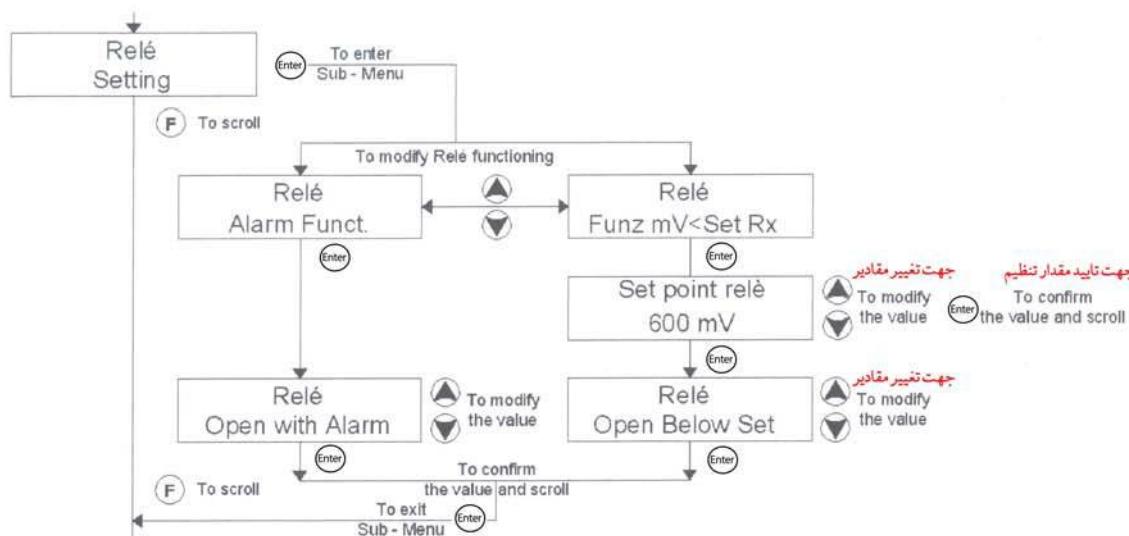




در شکل زیر نقشه مدار دو مدل POOL SYSTEM CONNECT و POOL SYSTEM نشان داده شده است.

POOL SYSTEM

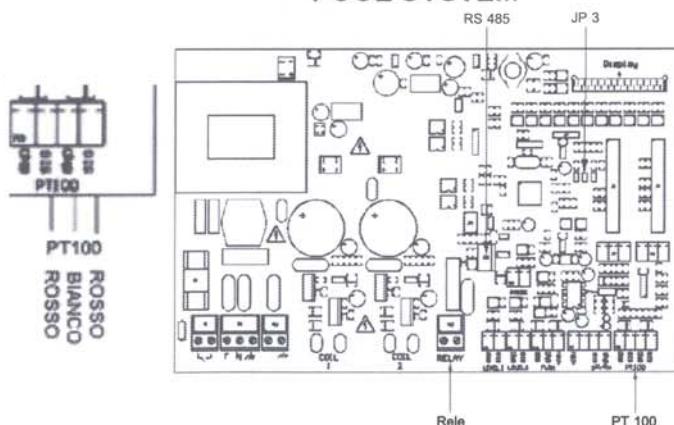

POOL SYSTEM CONNECT

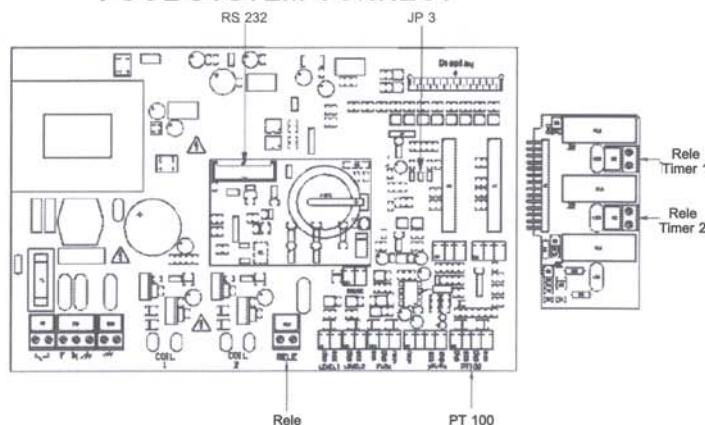

۱۴.۲.۳ سیستم های هشدار دهنده

دستگاه مجهز به سیستم های هشدار دهنده زیر می باشد :

- سیستم کنترل سطح محلول مقدار PH و یا RX با بازه زمانی ۵ ثانیه . با کاهش مقدار PH و یا RX سیستم آلام پمپ PH و یا RX را غیرفعال می کند .
- سیستم هشدار دهنده کاهش جریان آب با بازه زمانی ۵ ثانیه . با کاهش مقدار جریان ، هر دو پمپ PH و RX غیرفعال شده و با فعال شدن سیستم آلام رله همواره باز می باشد .
- سیستم هشدار دهنده مقدار دوز مواد شیمیایی . زمانی که علارغم دوز مواد هیچگونه تغییری در مقدار PH و RX مشاهده نمیشود .
- در این حالت سیستم آلام فعال شده و تنها با Restart کردن سیستم غیرفعال می شود .
- سیستم هشدار دهنده اندازه گیری مواد . چنانچه مقدار PH اندازه گیری شده کمتر از ۵ و یا بیشتر از ۹ باشد ، سیستم آلام پمپ را غیرفعال می کند .
- در این حالت بهتر است سنسور و مقدار آب را بررسی کنید .

۴. نحوه اتصال مودم GSM به سیستم (فقط در مدل های CONNECT)

مودم ADGSM و مودم نصب شده بر روی پنل فاقد سیم کارت بوده و جهت برقراری ارتباط بایستی برای هر کدام از آنها سیم کارت جداگانه تهیه نمود .
می توانید از هر دو مدل سیم کارت اعتباری و یا دارمی استفاده نمایید . سیم کارت ها باید قابلیت انتقال اطلاعات را دارا باشند .

- در حین نصب سیم کارت بهتر است پمپ خاموش باشد .
- پس از نصب سیم کارت مراحل زیر را دنبال کنید :
- با استفاده از یک تلفن همراه PIN سیم کارت را پاک کنید .
- سیم کارت را در محل مخصوص داخل مودم قرار دهید .
- آتن و کابل RS ۲۳۲ را به مودم متصل کنید .
- مودم را روشن کنید .

- بزودی مودم به صورت اتومات سیگنال GSM را جستجو میکند . در مدت زمان جستجوی سیگنال ، چراغ روی مودم به سرعت شروع به چشمک زدن می کند .
- پس از دریافت سیگنال سرعت چشمک زدن چراغ کم میشود (هر ۴ ثانیه یکبار) . در این حالت مودم آماده برقراری ارتباط می باشد .
چنانچه سرعت چشمک زدن چراغ مودم کم نشود باید سیگنال GSM نزدیک پنل را پیدا کنید .
- پس از دریافت سیگنال توسط مودم ، می توانید پمپ روی پنل را روشن کنید .

۵. باز کردن الکتروودها در طول فصل سرما

جهت تمیز کردن لوله ها و پاک کردن مواد شیمیایی داخل آنها بهتر است پمپ با آب تمیز برای مدتی کار کند .
الکتروودها را در طول فصل سرما باز کنید و بر روی آنها در پوش محافظ با ۱/۳ آب قرار دهید .

۶. فرآیند راه اندازی و سرویس پمپ

پس از اتمام فصل سرما و استفاده مجدد از دستگاه بهتر است جهت جلوگیری از بروز اختلال در عملکرد پمپ از الکتروودهای جدید استفاده نمایید .
پس از نصب الکتروود جدید ، مجددا آن را کالبیره کنید .

۷. نحوه ارسال مخصوص و قطعات آن به کارخانه جهت تعمیرات

جهت ارسال مخصوص به کارخانه جهت تعمیرات، حتماً بایستی دستگاه را داخل بسته بندی اصلی خود قرار داده و تمامی سیستم های محافظتی اصلی آن را نیز ارسال نمایید.

پمپ را کاملاً با آب تمیز بشویید تا مواد شیمیایی داخل آن تمیز شود.

کلترودها را در جعبه اصلی خود بسته بندی کرده و در پوش محافظ انها را به اندازه کافی پر از آب کنید.

در صورت عدم رعایت نکات فوق، در صورت آسیب دیدن پمپ در حین جابجایی کارخانه هیچ گونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد.

۸. جدول انتخاب مناسب نوع ماده شیمیایی مورد استفاده به همراه سیال

اکثر پمپ های دوزینگ جهت تزریق مواد شیمیایی استفاده میشوند.

از این رو انتخاب مناسب ترین ماده تزریق شونده بسیار حائز اهمیت است.

شرایط کاری خامن و ترکیب سیال پمپاز شونده میتواند باعث کاهش مقاومت مواد شود.

Product محصول	Formul a فرمول	Cer am کرم	PVDF	PP	PVC	Hastel	PTFE	FPM (Viton)	EPDM (Dutral)	NBR	PE
Acetic Acid. Max 75% حداکثر اسید استیک 75%	CH3COOH	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1
Concentrated hydrochloric acid هیدروکلریک غلیظا	HCl	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Hydrofluoric acid 40% اسید هیدروفلوریک 40%	H2F2	3	1	1	2	2	1	1	3	3	1
Phosphoric acid. 50% اسید فسفریک 50%	H3PO4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Nitric acid. 65% اسید نیتریک 65%	HNO3	1	1	2	3	1	1	1	3	3	2
Sulphuric acid 85% اسید سولفوریک 85%	H2SO4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Sulphuric acid 98.5% اسید سولفوریک 98.5%	H2SO4	1	1	3	3	1	1	1	3	3	3
Amines آمنیا	R-NH2	1	2	1	3	1	1	3	2	3	1
Sodium bisulphite بی سولفید سدیم	NaHSO3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sodium carbonate (soda) کربنات سدیم	Na2CO3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Iron chloride کلرید اهن	FeCl3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calcium hydroxide هیدروکسید کلسیم	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sodium hydroxide (Caustic soda) هیدروکسید سدیم	NaOH	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Calcium hypochlorite 12.5% هیپوکلراید سدیم 12.5%	Ca(OH)2+NaClO	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
Potassium permanganate 10% پرمنگات پتاسیم 10%	KMnO4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Hydrogen peroxide. 30% پروکسید هیدروژن 30%	H2O2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1
Aluminium sulphate سولفات آلومنیوم	Al(SO4)3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Copper sulphate سولفات مس	CuSO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

۱. مقاومت زیاد در برابر مواد

۲. مقاومت کم در برابر مواد

۳. بدون مقاومت

**جنس پمپ و لوازم**

(جنس محفظه پمپ ، شیرها ، چفت کننده ها ، شیلنگ ها)

(جنس محفظه پمپ ، شیرها ، چفت کننده ها ، شیلنگ ها)

(محفظه پمپ) PVC

(شیرهای خروجی) Hastelloy C-276

(دیافراگم) Polytetrafluoroethylene PTFE

(لوله ها و شیلنگ ها) Polyethylene PE

تمامی اطلاعات مندرج در این دفترچه از منابع موثق اقتباس شده و شرایط و نحوه نگهداری و انبارش و استفاده از آلیاژها و مواد سازنده قطعات خارج از چارچوب
وظایف و مسئولیت های کارخانه سازنده می باشد .**بازیافت**

در راستای رعایت استاندارد اروپابی EU/96/2002، جهت دور ریزی قطعات الکتریکی و الکترونیکی دستگاه از سیستم جمع آوری زباله های شهری استفاده نکنید .


پس از اتمام عمر مفید قطعات ، آنها را به مرکز عمومی مخصوص جمع آوری و بازیافت قطعات الکتریکی تحویل نمایید .

علامت مندرج رو برو بر روی محصول ، دفترچه راهنمای یا بسته بندی دستگاه نشان دهنده قابل بازیافت بودن آن می باشد .

بازیافت و استفاده مجدد از قطعات دستگاه کمک به سزانی در حفظ و نگهداری از محیط زیست خواهد کرد .




MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

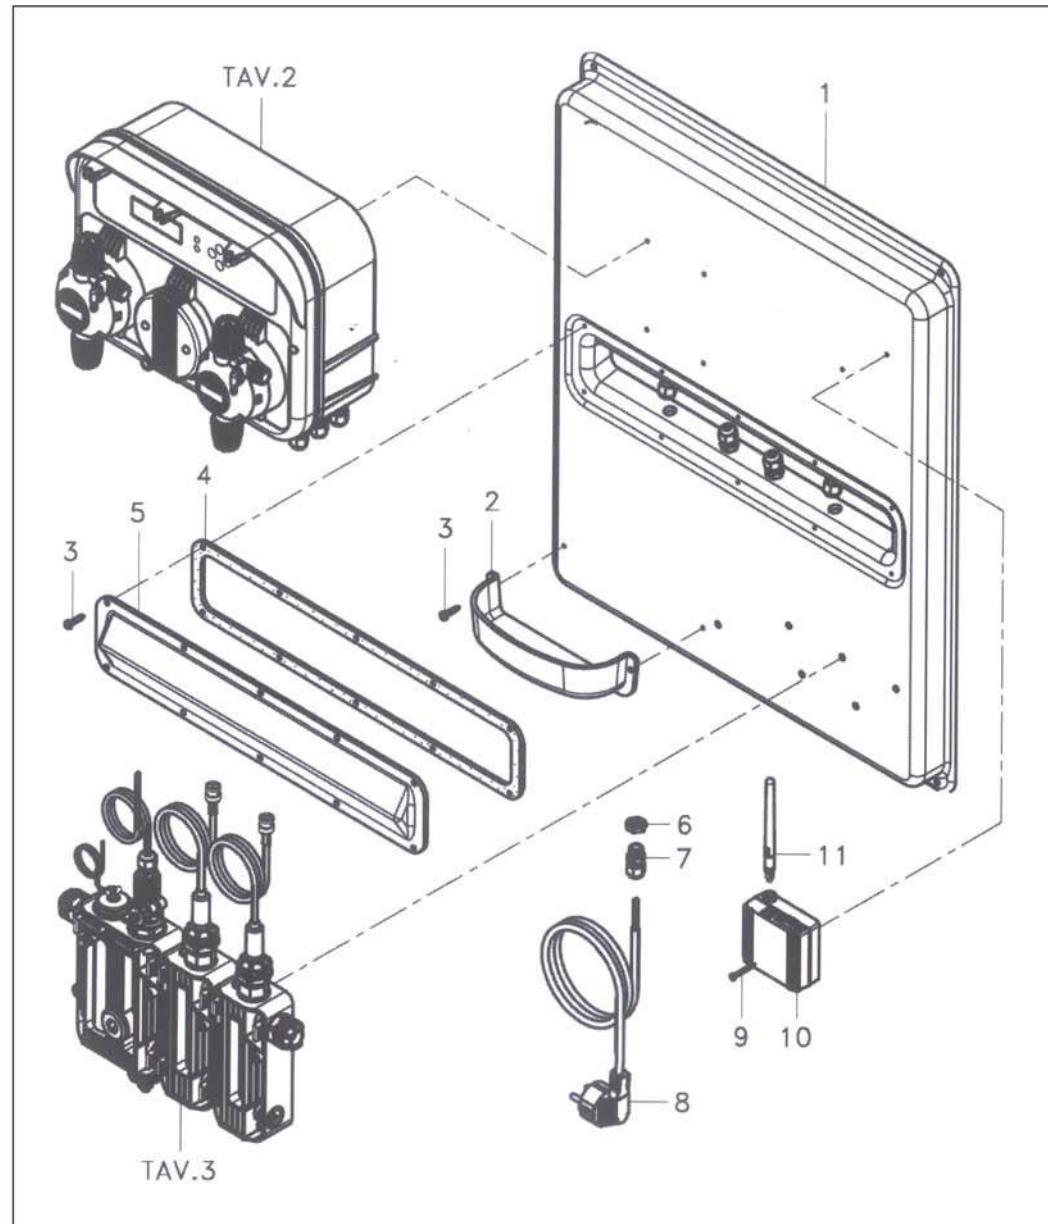

it	Codice	Descrizione	Q.tà
1	ADSP4000048	PANNELLO 500x600 ABS GOFFRATO GRIGIO	1
2	ADSP4000047	CASSETTO PORTA SOLUZIONI TAMPONE	1
3	ADSP6000764	VITE AUTOFILETTANTE D4.2x16	18
4	ADSP6020306	GUARNIZIONE 436X86 IN GOMMA ESPANSA	1
5	ADSP4000046	COVER 435X85 IN ABS GOFFRATO NERO	1
6	ADSP6000626	DADO NERO PRESSACAVO PG7	1
7	ADSP6000424	PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO	1
8	ADSP6000419	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SHUKO	1
9	ADSP6000852	VITE M 2,9 X 38 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	2
10	ADSP7000511	MODEM GSM/GPRS COMPLETO DI ALIMENTATORE	1
11	ADGSMAN	ANTENNA MODEM GSM	1

MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

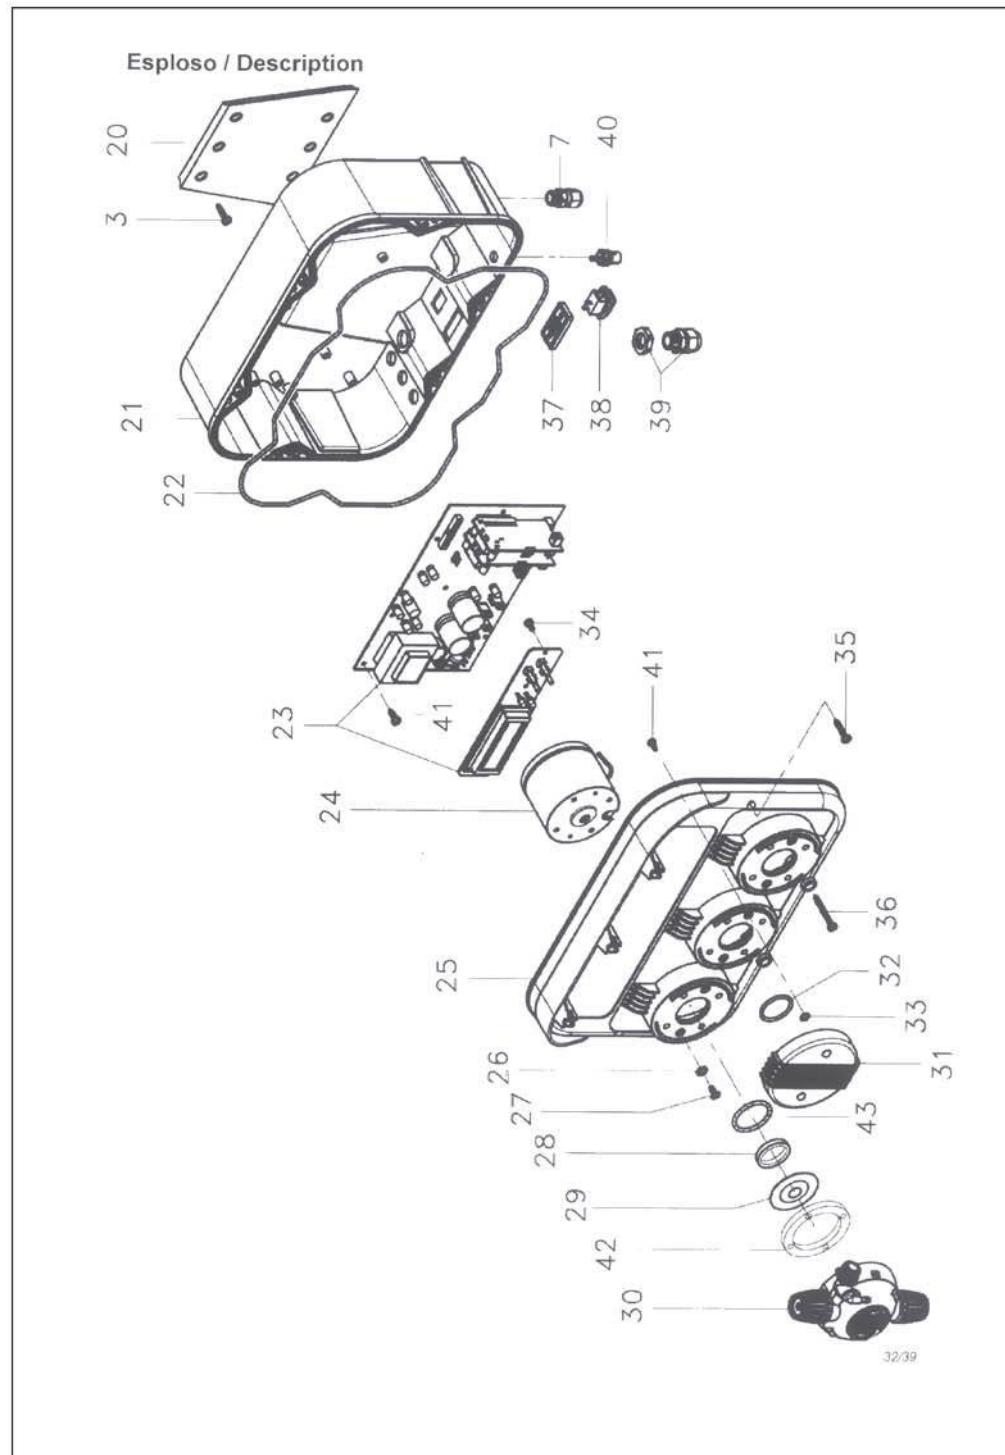





MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

it	Codice	Descrizione	Q.tà
2	ADSP6000764	VITE AUTOFILETTANTE D4 2x16	18
7	ADSP6000424	PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO	4
20	ADSP6020156	STAFFA FISSAGGIO A PARETE HC300 PP NERO	1
21	ADSP3500000	CASSA INFERIORE POMPA TRIPPLA ARNITE NERA	1
22	MG010700	OR-CORDA NEOPRENE CE/CH. D.3MM	0.95
23	ADSP6000590	SKD AQUA POOL SYSTEM pH-RX 230V	1
23	ADSP6000594	SKD AQUA POOL SYSTEM pH-RX CONNECT 230V	1
24	ADSP9100202	MAGNETE D70	2
	ADSP9100200	MAGNETE D60	
25	ADSP3500001	COPERCHIO CASSA TRE POMPE ARNITE NERA	1
26	ADSP5007072	OR "R1" NBR - 2.60X1.90(mm)	4
27	ADSP6000708	VITE M 4 X 8 UNI 7688 (AF-TSTC) INOX A2	6
28	ADSP9200002	FLANGIA PISTONE HC897 ARNITE NERA	2
29	ADSP9200001	DIAFRAMMA PTFE DYNEON 1614 1-14L HC897 M12X1	2
30	ADSP900P000	CORPO POMPA 1-14 PVDF-PTFE-VT COMPLETO HC897	2
31	ADSP3500002	COPERCHIETTO FORO POMPA PDE COPERCHIO POMPA TRIPPLA PP NERO	1
32	ADSP5007026	OR - RIF. 4075 - VITON NERO	1
33	ADSP5007065	OR - RIF. 106 - NBR	2
34	ADSP6000749	VITE M 2,9 X 9,5 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	3
35	ADSP6000767	VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	4
36	MB010300	VITE M 3,5 X 32 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	2
37	ADSP6000596	CONNETTORE RS232-485 FEMMINA D-SUB PANEL IP67	1
38	ADSP6000516	INTERRUTTORE ON/OFF 3A 250V TIPO A BILICO CON PROT. GOMMA	1
39	ADSP6000581	PRESSACAVO + DADO PG9 NERO	1
40	ADSP6000494	CONNETTORE BNC FEMMINA CABLATO CM 15 RG174	2
41	ADSP6000729	VITE M 3,5 X 9,5 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	13
42	ADSP9300015	DISTANZIALE CORPO POMPA HC897-997 ARNITE NERA	2
43	ADSP5007117	OR - RIF. 2150 - VITON	2

MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

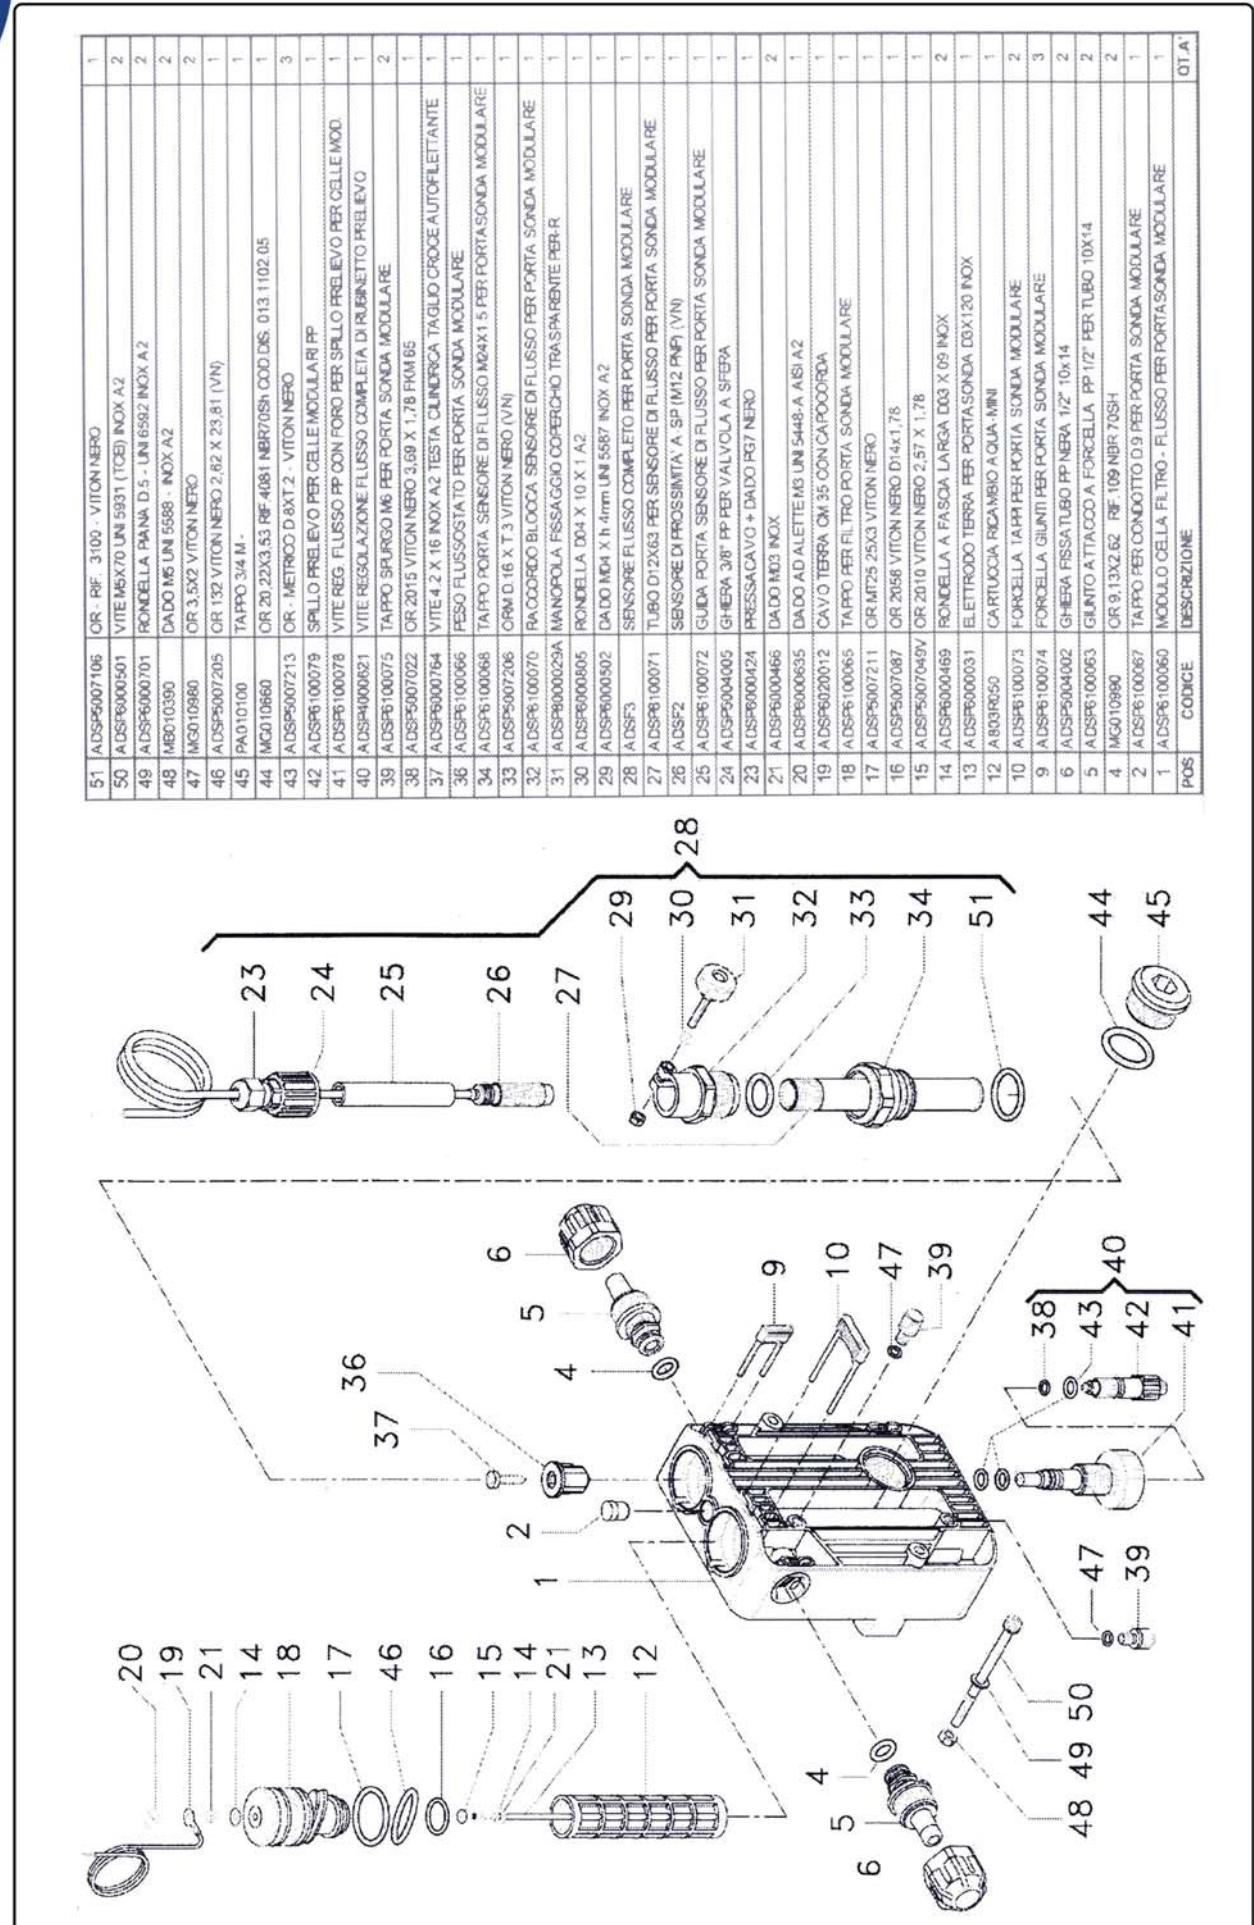


MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

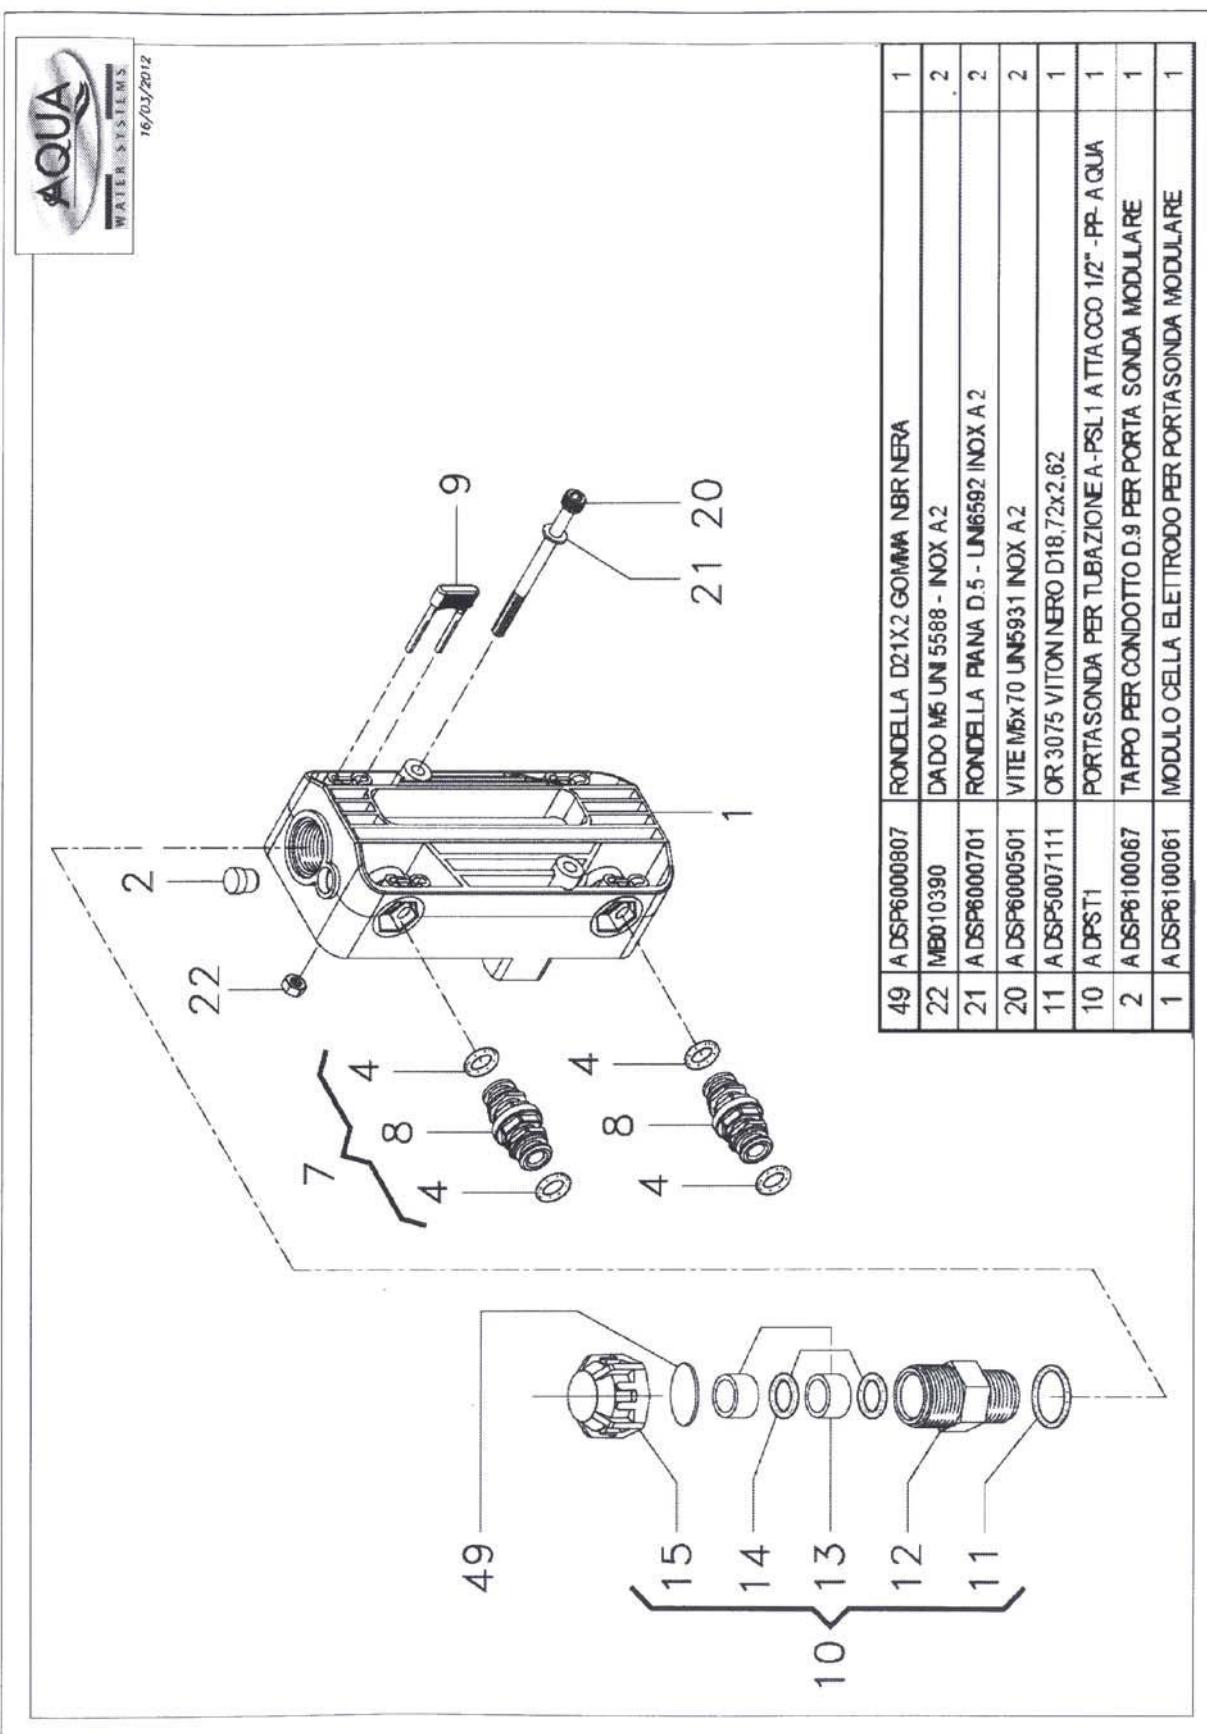



MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

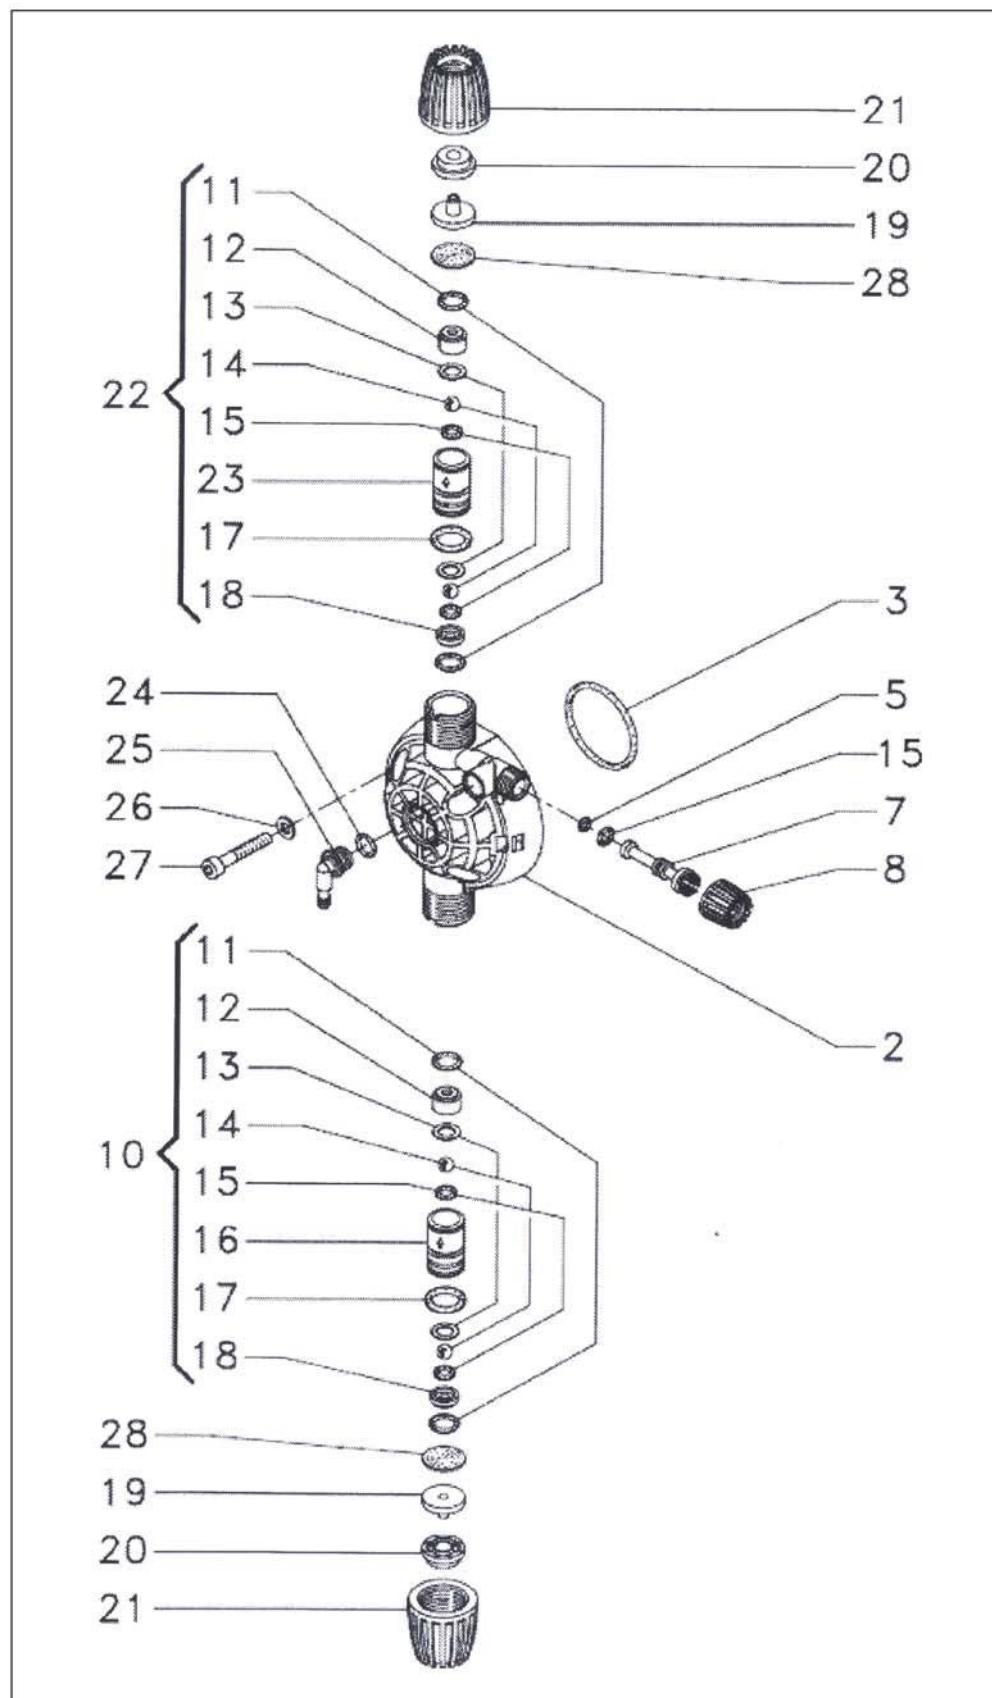



MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

it	Componente	Descrizione	Q.tà
2	ADSP9000001P	CORPO POMPA 1-14 PVDF HC897	1
	ADSP9000001	CORPO POMPA 1-14 PP HC897	1
3	ADSP5007200	OR - RIF. 3143 - VITON NERO	1
	ADSP5007209	OR - RIF. 3143 - DUTRAL NERO	1
5	ADSP5007049V	OR - RIF. 2010 - VITON NERO	1
	ADSP5007055D	OR - RIF. 2010 - DUTRAL NERO	1
7	ADSP9000004P	STELO OTTURATORE PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PVDF	1
	ADSP9000004	STELO OTTURATORE PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PP	1
8	ADSP9000005P	GHIERA 1/4" PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PVDF	1
	ADSP9000005	GHIERA 1/4" PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PP	1
	ADSP9005P00	GRUPPO VALVOLA 1/2" PVDF-PTFE-VT CARTUCCIA ASPIRAZIONE	1
10	ADSP9005P02	GRUPPO VALVOLA 1/2" PVDF-PTFE-DT CARTUCCIA ASPIRAZIONE	1
	ADSP9005000	GRUPPO VALVOLA 1/2" PP-GL-VT CARTUCCIA ASPIRAZIONE	1
11	MG010960	OR - RIF. 108 - VITON NERO	4
	MG010970	OR - RIF. 108 - EPDM	4
12	ADSP9000010P	GUIDA SFERA D.6,35 VALVOLA HC897 PVDF	2
12	ADSP9000010	GUIDA SFERA D.6,35 VALVOLA HC897 PP	2
13	ADSP9000015	RONDELLA SPINGI-OR PER VALVOLA SFERA HC897 D8.3x11.8 SP.0.5MM PTFE	4
14	ADSP5007115	SFERA D.6,35 (1/4") PTFE CLASSE 1	4
15	ADSP5007203	OR - RIF. 2021 - VITON NERO	5
	ADSP5007207	OR - RIF. 2021 - DUTRAL NERO	5
16	ADSP9000008P	ASTUCCIO SFERE VALVOLA ASPIRAZIONE HC897 PVDF	1
	ADSP9000008	ASTUCCIO SFERE VALVOLA ASPIRAZIONE HC897 PP	1
17	ADSP5007201	OR - RIF. 3043 - VITON NERO	2
	ADSP5007208	OR - RIF. 3043 - DUTRAL NERO	2
18	ADSP9000011P	SEDE SFERA D.6,35 VALVOLA HC897 PVDF	2
	ADSP9000011	SEDE SFERA D.6,35 VALVOLA HC897 PP	2
19	ADSP9000014P	ATTACCO TUBO 4X6 GHIERA 1/2" PVDF	2
	ADSP9000014	ATTACCO TUBO 4X6 GHIERA 1/2" PP	2
20	ADSP9000013P	ADATTATORE TUBO 4X6 GHIERA 1/2" PVDF	2
	ADSP9000013	ADATTATORE TUBO 4X6 GHIERA 1/2" PP	2
21	ADSP9000012P	GHIERA 1/2" PVDF PER VALVOLA A SFERA	2
	ADSP9000012	GHIERA 1/2" PP PER VALVOLA A SFERA	2
	ADSP9005P01	GRUPPO VALVOLA 1/2" PVDF-PTFE-VT CARTUCCIA MANDATA	1
22	ADSP9005P03	GRUPPO VALVOLA 1/2" PVDF-PTFE-DT CARTUCCIA MANDATA	1
	ADSP9005001	GRUPPO VALVOLA 1/2" PP-GL-VT CARTUCCIA MANDATA	1
23	ADSP9000009P	ASTUCCIO SFERE VALVOLA MANDATA HC897 PVDF	1
	ADSP9000009	ASTUCCIO SFERE VALVOLA MANDATA HC897 PP	1
24	ADSP5007035	OR - RIF. 106 - VITON NERO	1
	ADSP5007021	OR - RIF. 106 - DUTRAL	1
25	ADSP9000007P	PORTAGOMMA 4X6 PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PVDF	1
	ADSP9000007	PORTAGOMMA 4X6 PER SPURGO CORPO POMPA HC897 PP	1
26	ADSP6000701	RONDELLA D05X10 PIANA INOX	4
27	ADSP9000016	VITE M 5 X 30 UNI 5931 (TCEI) INOX A2	4
28	ADSP9000019	RONDELLA D16X0.5 PE NAT	2

MODEL A-POOL PH/RX CONNECT , A-POOL PH/RX

